

DACHGESCHOSS ~ GRUNDRISS

MAßSTAB 1:50


DIE MASSE DER DACHÜBERSTÄNDE SIND MIT DEM DACHDECKERMEISTER ABZUSTIMMEN

MATERIAL	HBL 25	MG II	
	HBL 50	MG II	
	MZ 150	MG II	
	V 25	MG III	
	GS 25	MG III	

WANDGEWICHT EINSCHL. PUTZ DARF 150 KP/QM NICHT ÜBERSCHREITEN  
AUFLAGER DER STÜRZE DREI SCHICHTEN MZ-100/III

TREPPENLAUF 15 STG 1866/26 CM

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE SIE SIND ÖRTLICH NACHZUPRÜFEN

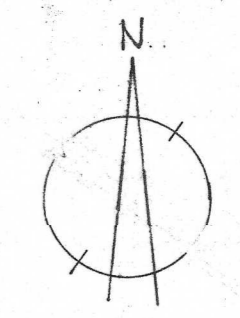

ERRICHTUNG EINES MEHRFAMILIENWOHNHAUSES IN MEDENBACH

BAUAUF SICHTLICH GEBRÜFF UND ZUM BAUSCHEIN NR. 25-D 25/68 GEBÜRIG.

FFM.-HÜCHST, DEN. 9. Aug. 1968  
LANDKREIS MAIN-TAUNUS  
VER KREISAUSCHUSS  
BAUAUF SICHTSBEHORDE  
IM AUFTRAGE:  
*W. Schneider*  
TECHN. ANG.

ENTWURF  
*J. Weisamp*

BAUHERR  
*J. Weisamp*

